




DETALLE ARQUETA SUMIDERO

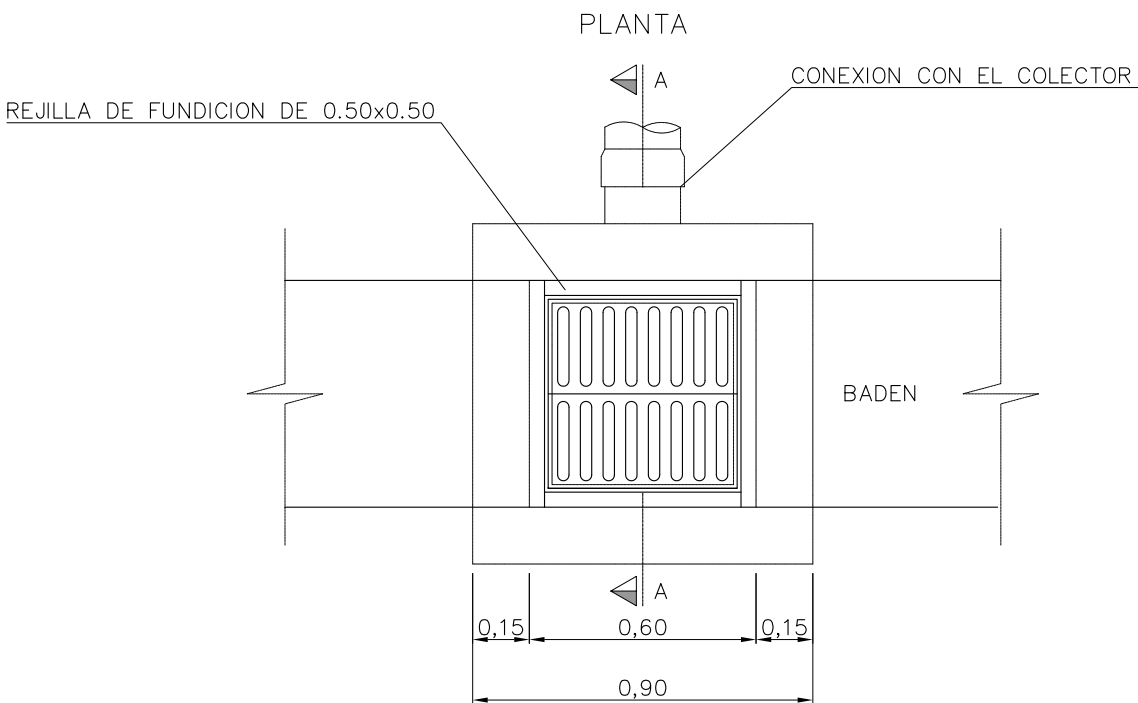


DETALLE DE ZANJA BAJO BADEN

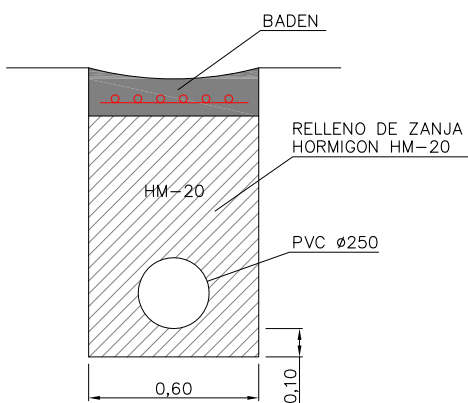

DETALLE SUMIDERO DE PROYECTO

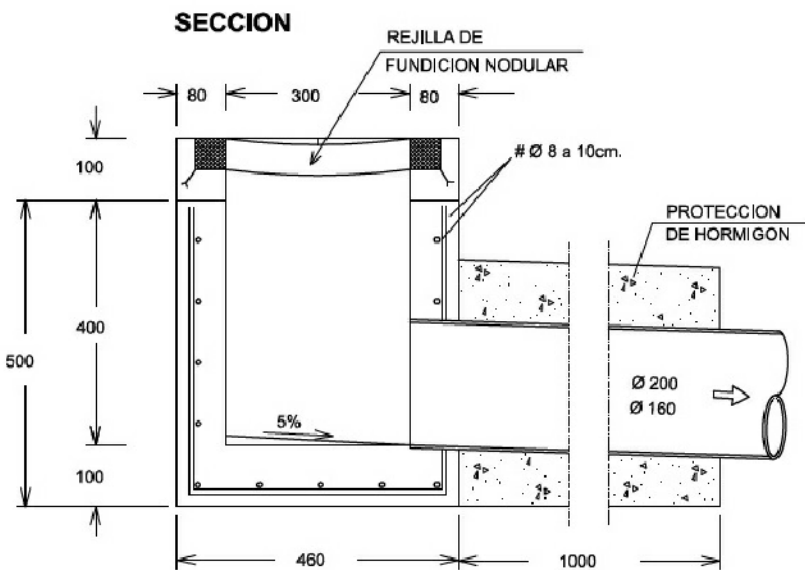

SECCION A-A

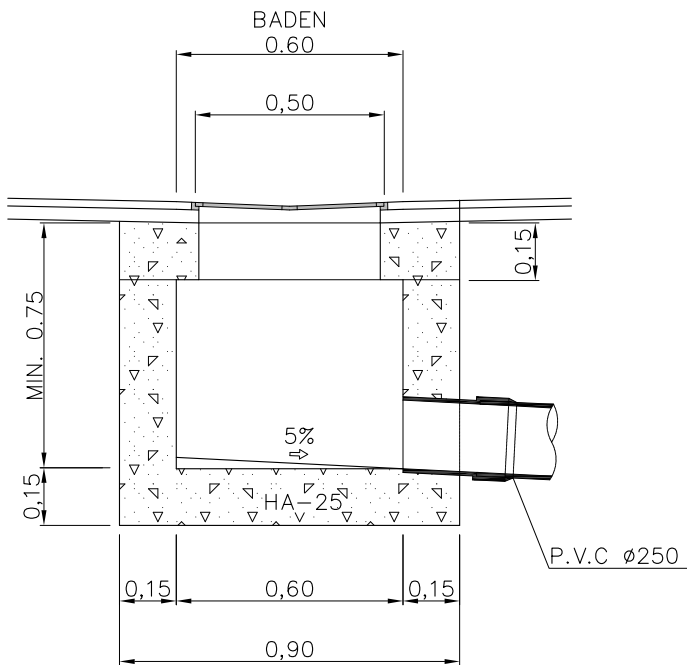

NOTA: EN EL RESTO DE ZANJAS DE REPOSICION/REPARACION SE RELLENARA LA ZANJA HASTA EL FIRME O PAVIMENTO CON HORMIGON HM-20 PARA ASEGURAR LA COMPACTACION Y PROTECCION DE LA CANALIZACION FRENTE AL TRAFICO.

HORMIGON							
LOCALIZACION	TIPIFICACION	RESISTENCIA DE CALCULO	MIN.CONTENIDO CEMENTO	MAXIMA RELACION A/C	VALOR NOMINAL RECUBRIMIENTOS	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE γc
Muros de cimentación	HA-25/B/20/I/a	16,6 N/mm²	275 kg	0,60	70+10 mm	ESTADISTICO	1,5
Cimentación	HA-25/B/20/I/a	16,6 N/mm²	275 kg	0,60	70+10 mm	ESTADISTICO	1,5
Resto de estructura	HA-25/B/20/I/a	16,6 N/mm²	275 kg	0,60	30+10 mm	ESTADISTICO	1,5
Macizos y zanjas	HM-20/B/20/I/a	13.3 N/mm²	275 kg	0,60	————	ESTADISTICO	1,5
ACERO							
LOCALIZACION	DESIGNACION	RESISTENCIA DE CALCULO	PRODUCTO CERTIFICADO			NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE γs
Todos los elementos	B 500 S	435 N/mm²	MARCA N / AENOR			NORMAL	1,15
EJECUCION							
TIPO DE ACCION		NIVEL DE CONTROL			COEFICIENTES		
Permanentes γg		NORMAL			1,50		
Permanentes de valor no constante γg*		NORMAL			1,60		
Variables γq		NORMAL			1,60		