

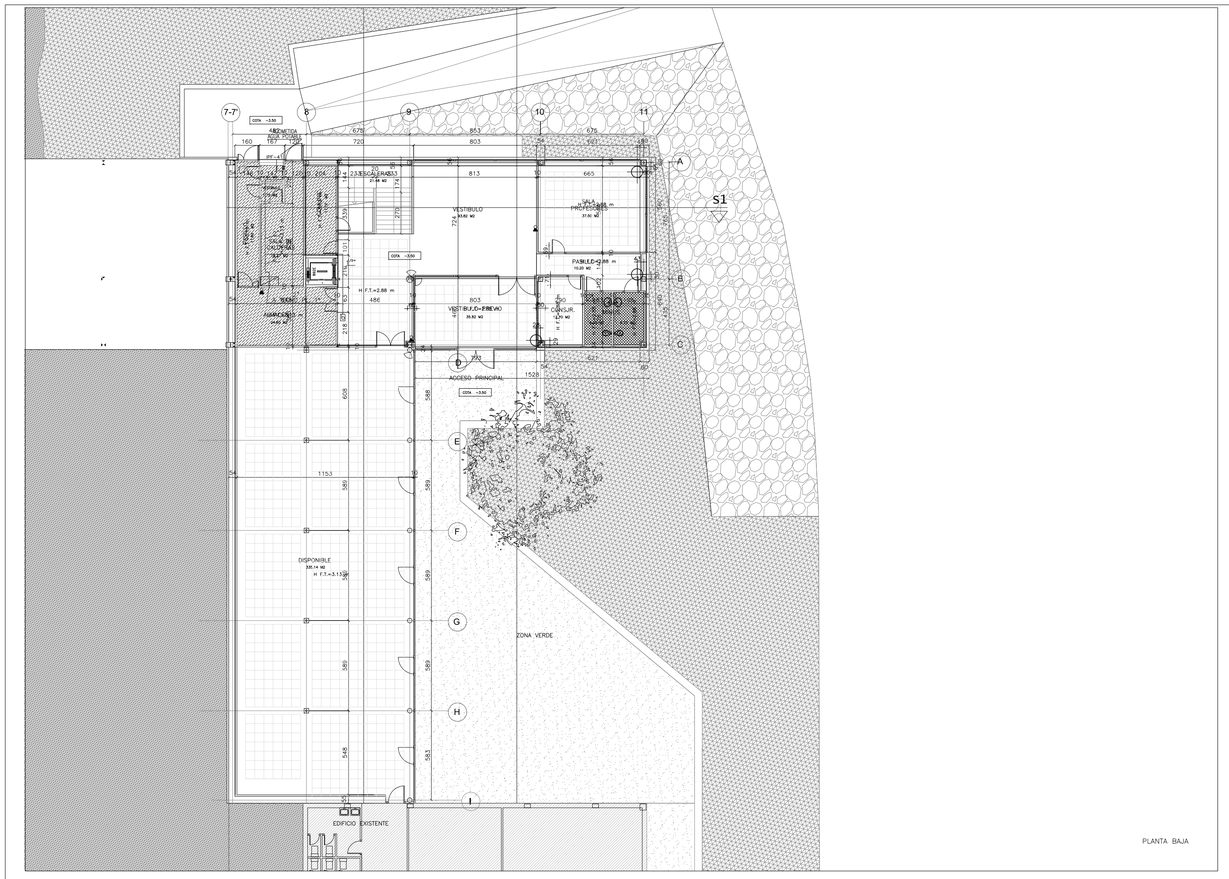


PLANTA BAJA

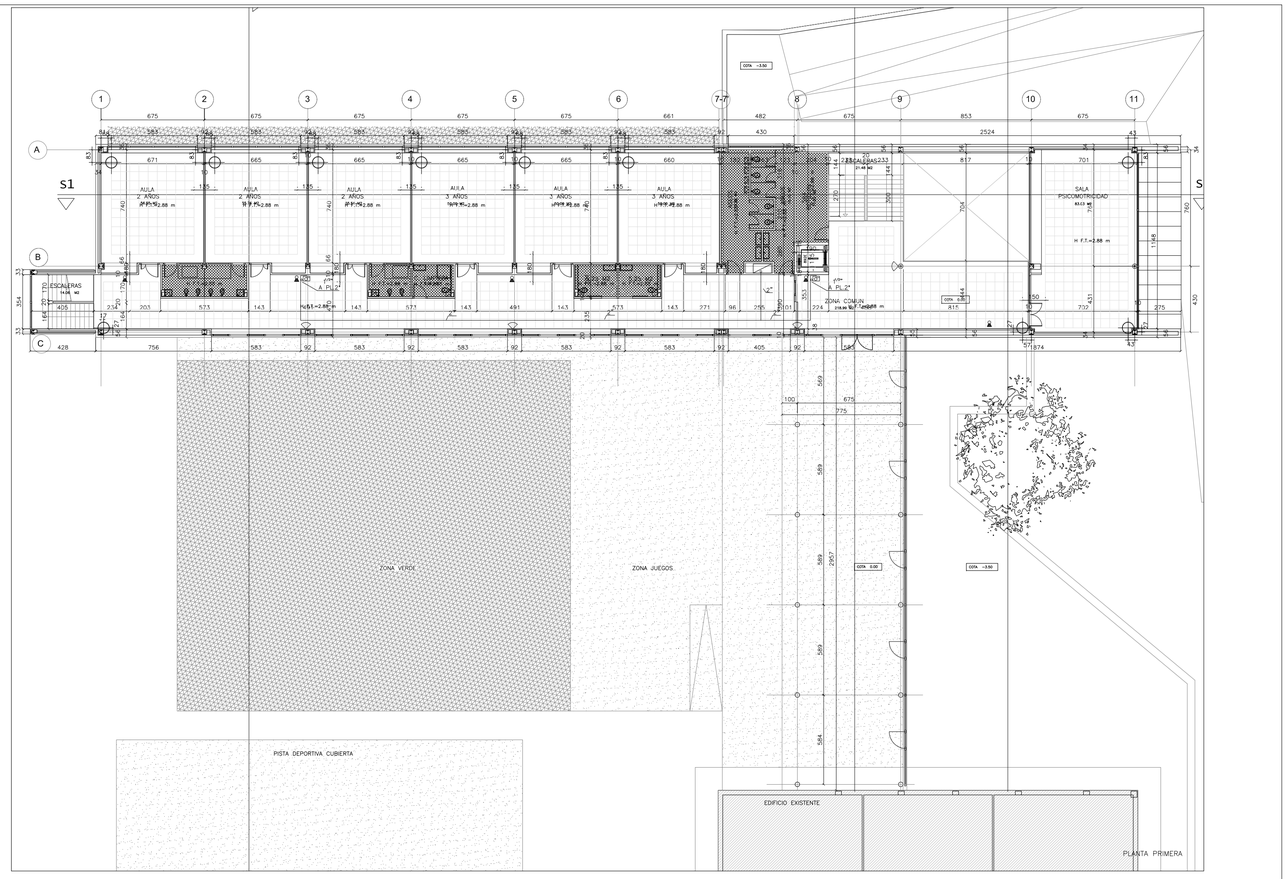


PLANTA PRIMERA

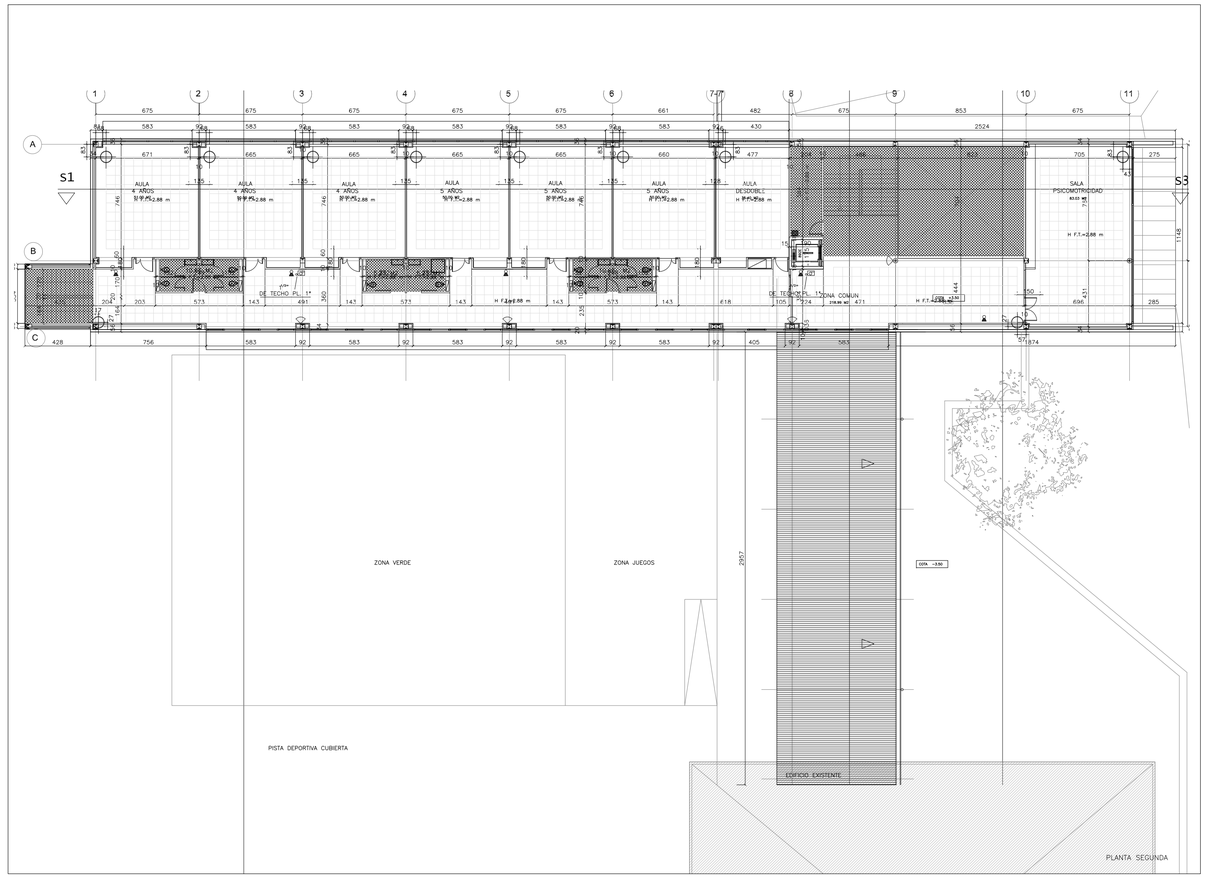


PLANTA SEGUNDA

DETALLE DE B.I.E. 25mm.
SIN ESC.




Los extintores del edificio están dotados de una eficacia como mínimo de 21A-113B a razón de uno cada 300m² de superficie construida, como mínimo, cumpliendo Art 20.1 de la NBE CPI 96

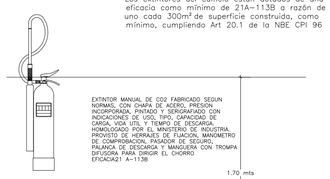

EXTINTOR MANUAL DE 6Kg. DE CO2
EFICACIA 21 A-113B

ESQUEMA B.I.E.

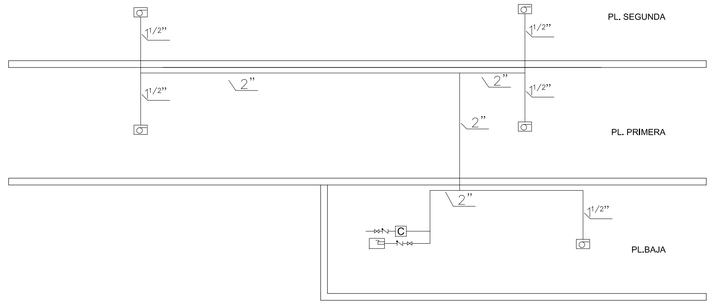

LEYENDA

- B.I.E.
- EXTINTOR 21A-113B
- LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADA NOVA - DAISALUX - 8W
- LUZ DE EMERGENCIA ADOSADA HYDRA - DAISALUX - 8W
- LUMINARIA EMPOTRABLE EN TECHOS MODULARES 600x600 600x600 TBS160-4XTLD 18W/840 HF.P.C3 CON BALASTO ELCTRONICO DE ALTA FRECUENCIA CON KIT DE EMERGENCIA
- DETECTOR DE PRESENCIA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE 5 AULAS EN EL C.E.P.S. DE GORLIZ
Barrio de Kipulene, Gorliz

A005

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS ESTADO ACTUAL

Esc: 1/200 en A1

Promotor:
Gobierno Vasco. Departamento de educación / Hezkuntza Saila

Rev: 1/00 --/--/----

Arquitecto: Guillermo Avanzini Merino

Nºexp.: B-003/15

20/06/2017